




说明:

- 1、本工程系根据综合部所提条件而设计的新增地面硬化和围墙。
- 2、新增地面硬化、围墙平面位置和长度详见总图（应根据现场情况调整）
- 3、地面硬化1做法：素土夯实、250厚水泥碎石稳定层、200厚C30混凝土。
地面硬化2做法：素土夯实、100厚水泥碎石稳定层、120厚C30混凝土。
- 4、加气混凝土砌块强度等级为A5, 用专业砂浆砌筑。
- 5、围墙1与现有垃圾堆墙高连接加高，高度2米，出口处设单开普通钢板门，宽1.4，高2米。
围墙2出口处设双开普通钢板门，宽2.7，高2米。
- 6、所有工程量按实结算。

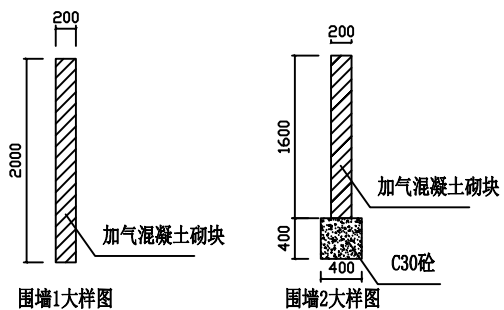