

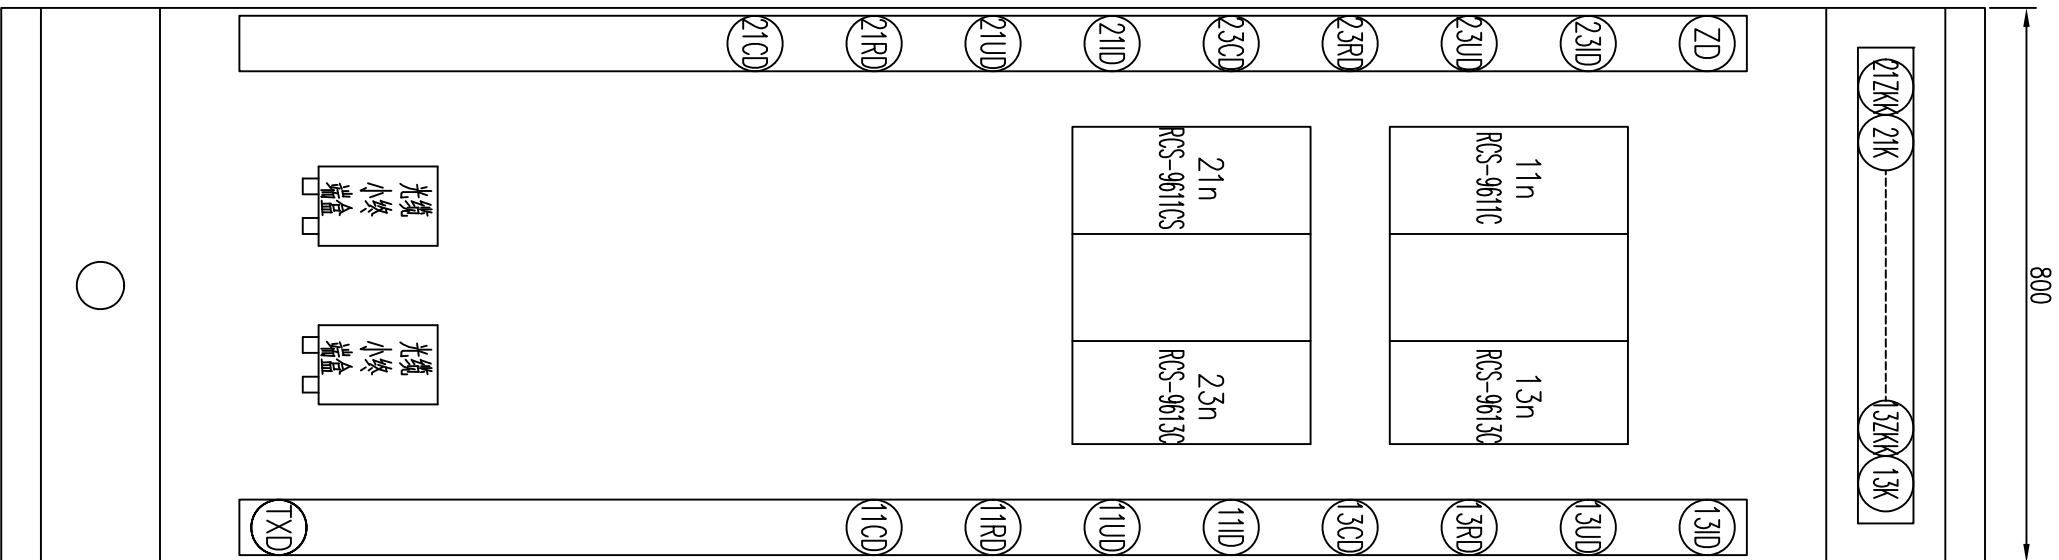
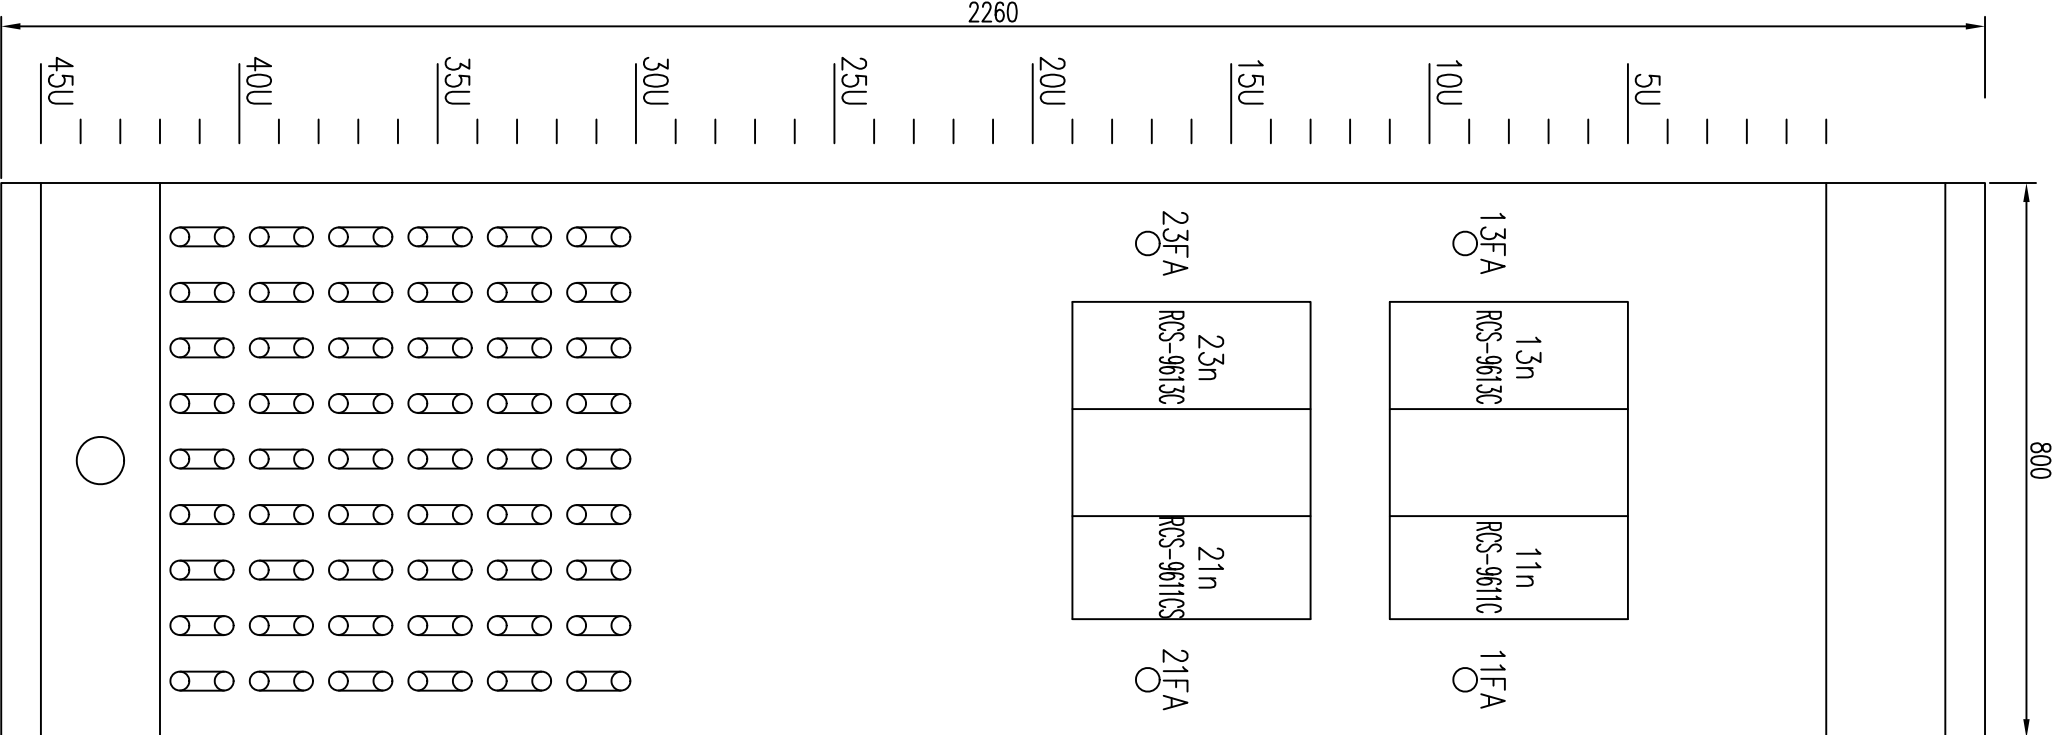
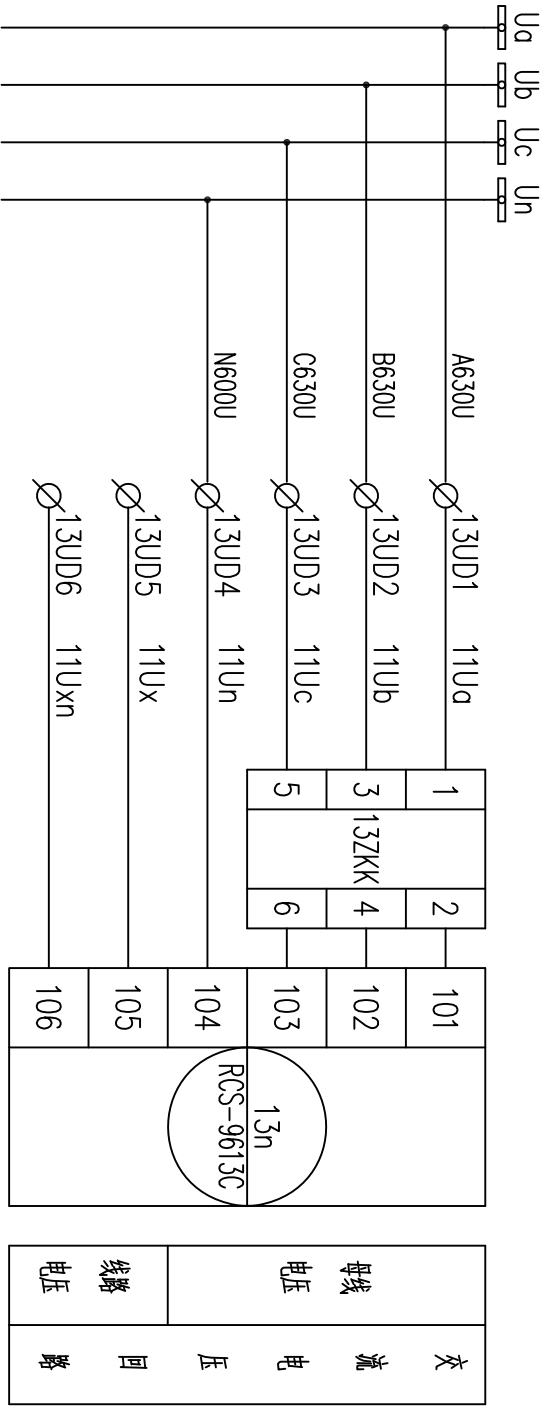


[illegible]

[illegible]

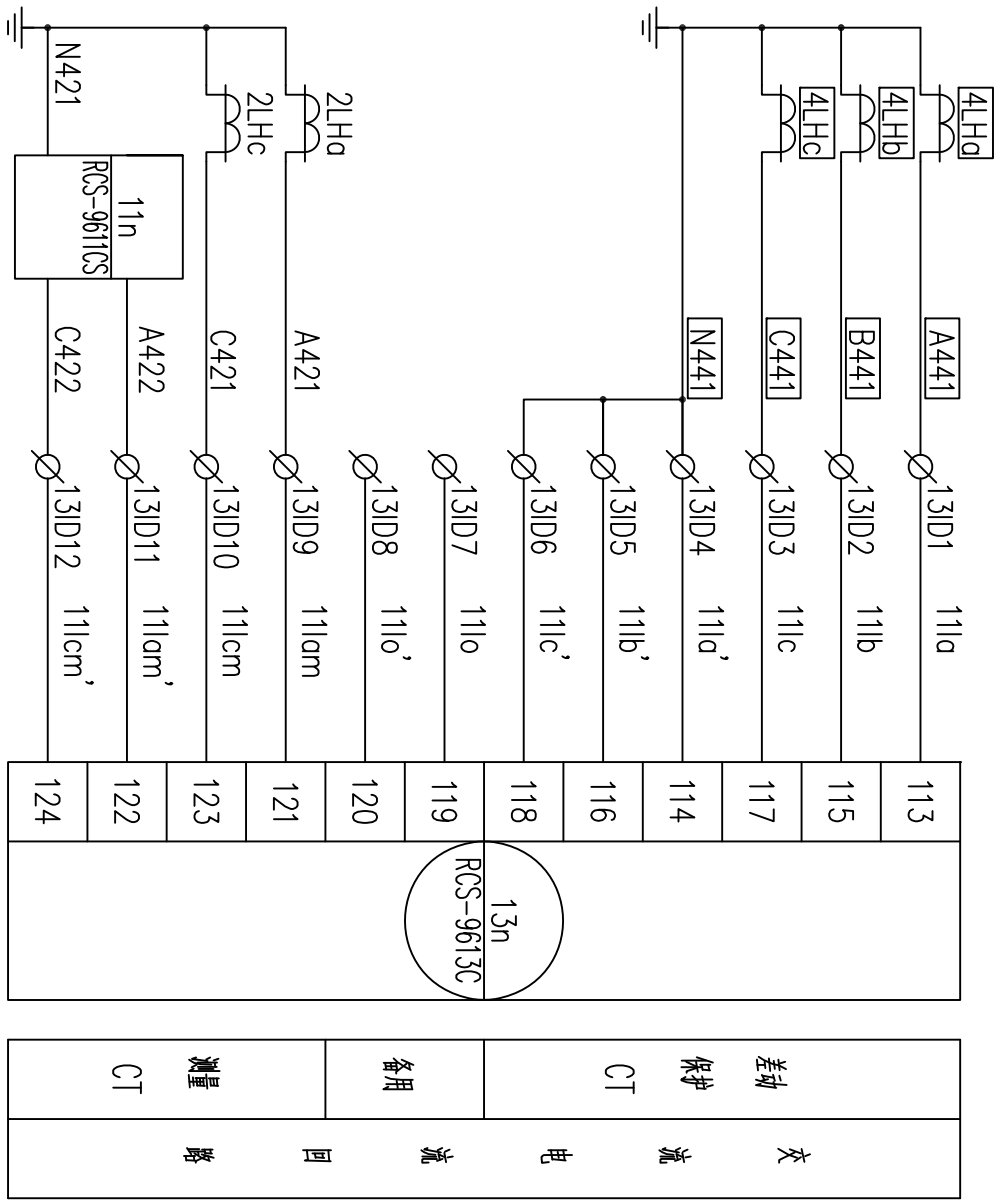

说明: 1、为满足35kV线路差动保护及变压器差动保护保护35kV母线，
将35kV线路侧差动保护CT及变压器差动保护CT交叉接线。
2、23n原理接线与3n类同。

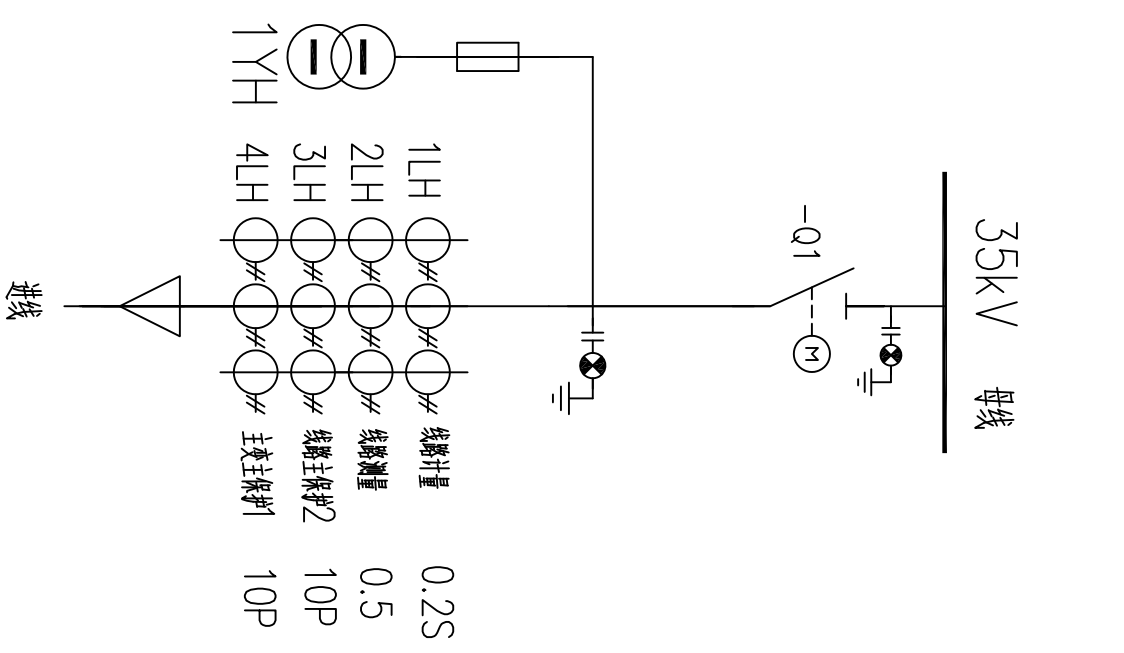